



QUADRO PRINCIPALE

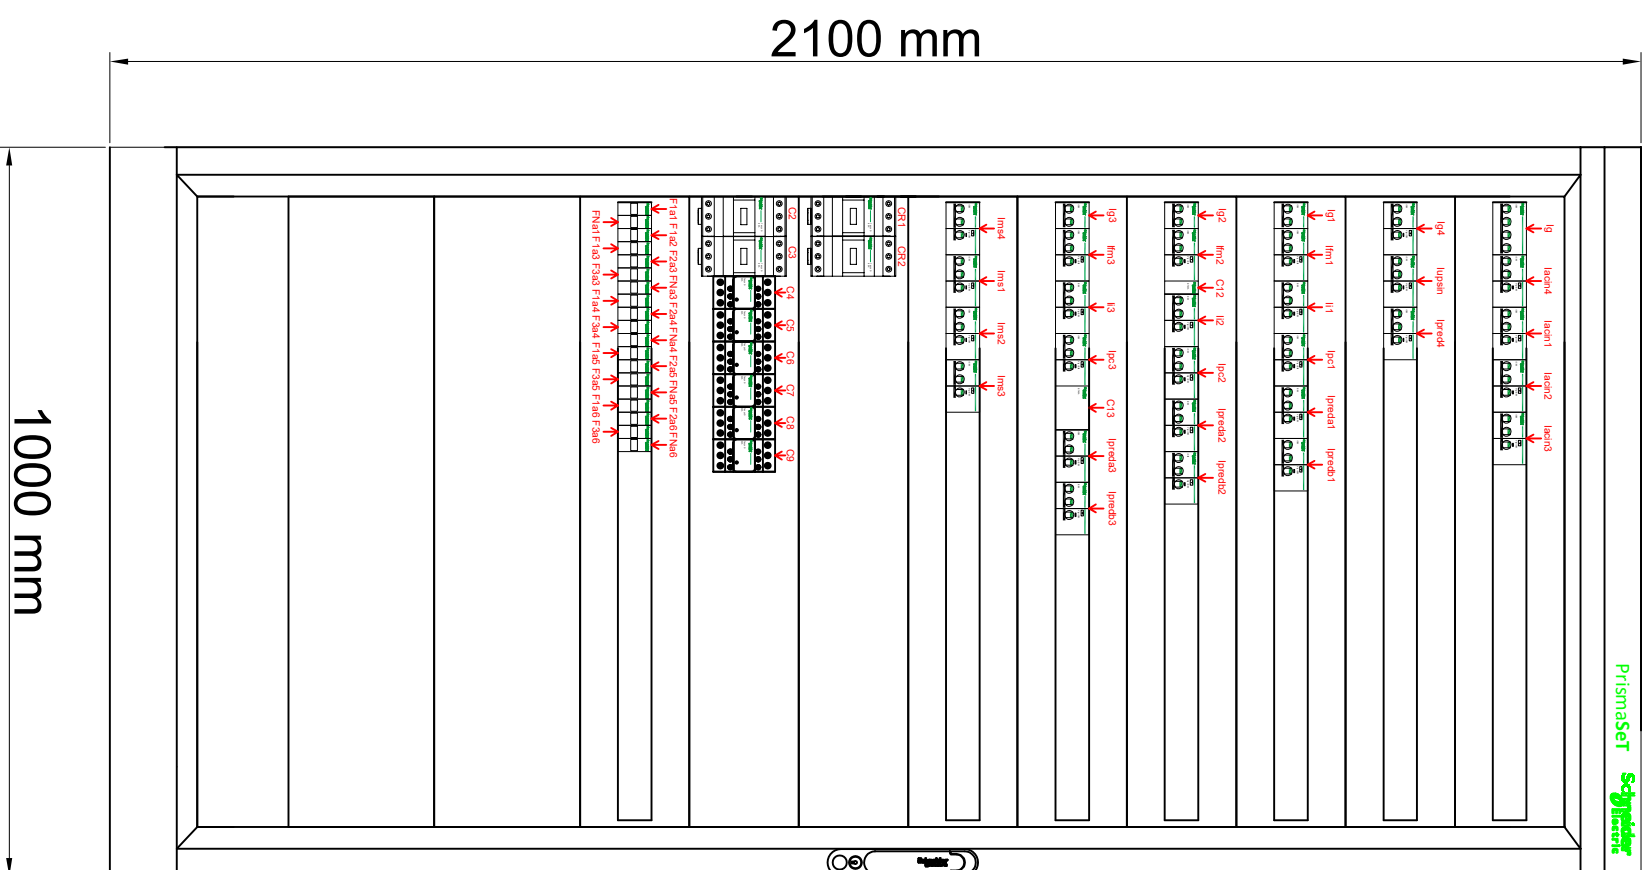

Profondità: 600mm

QUADRO
UPS

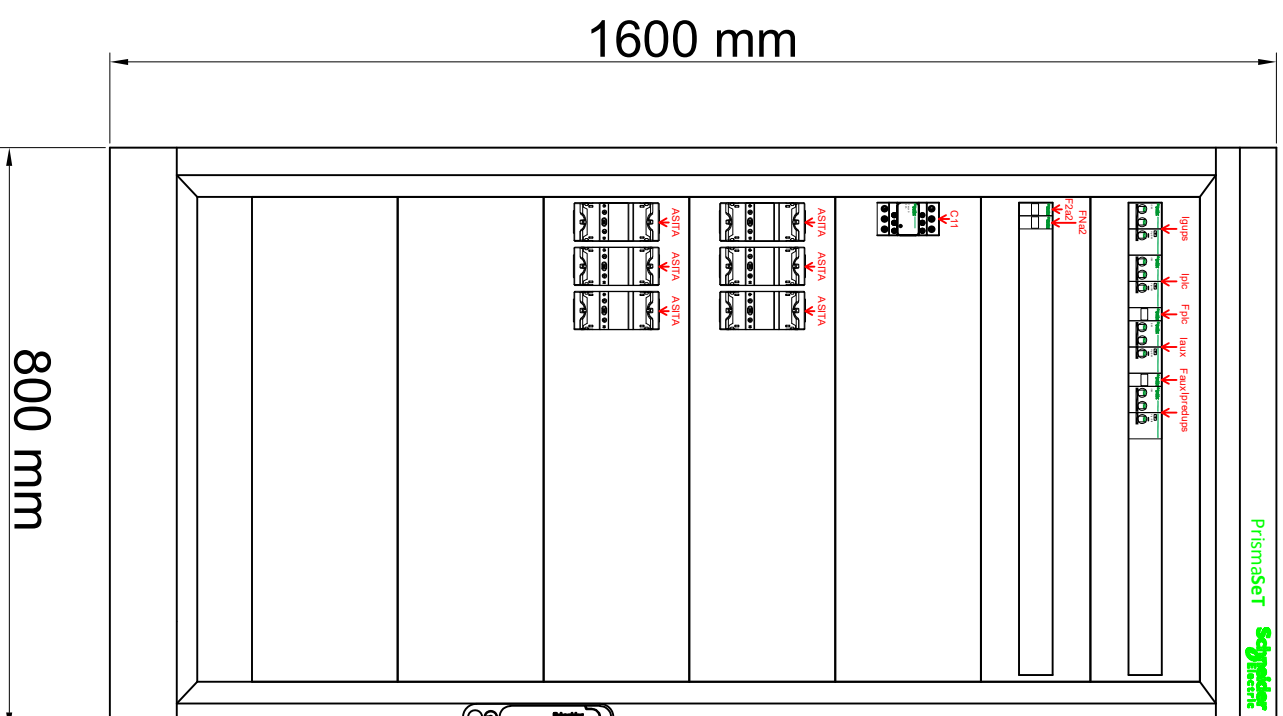

Profondità: 400mm

La legenda della componentistica è consultabile in allegato 1 e 2

| | | |
|--|---------|-----------------|
| Politecnico di Torino - Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica - A.A. 2024/2025 | | |
| Redatto da | S325095 | Declementi Luca |
| | S312925 | Franzolin Luca |
| <h1>Progetto di impianto elettrico per ampliamento "laboratorio PVZEN"</h1> | | |
| Corso Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino, ITALIA | | |
| Fronte quadro: fase progettuale | | Tav. 6 |